

СОГЛАСОВАНО			
Инв. № подл.	Взам. инв. №		
	Подпись и дата		



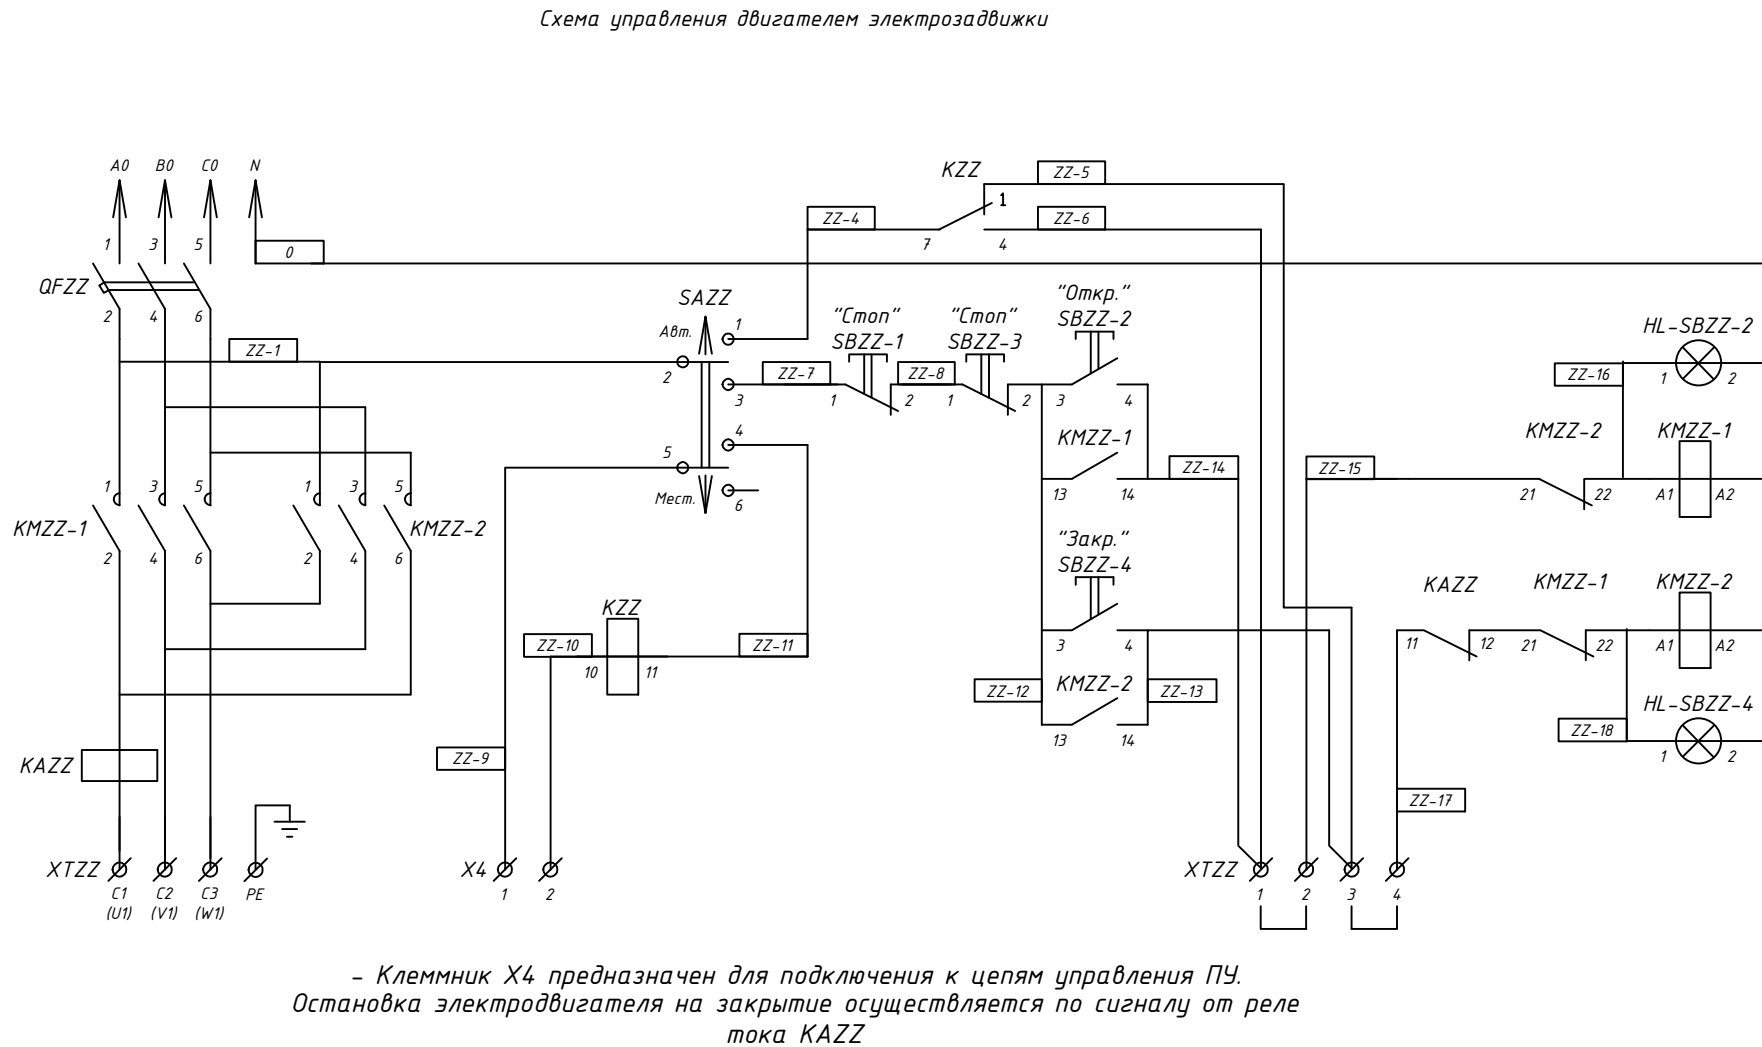



Схема управления автоматического ввода резерва

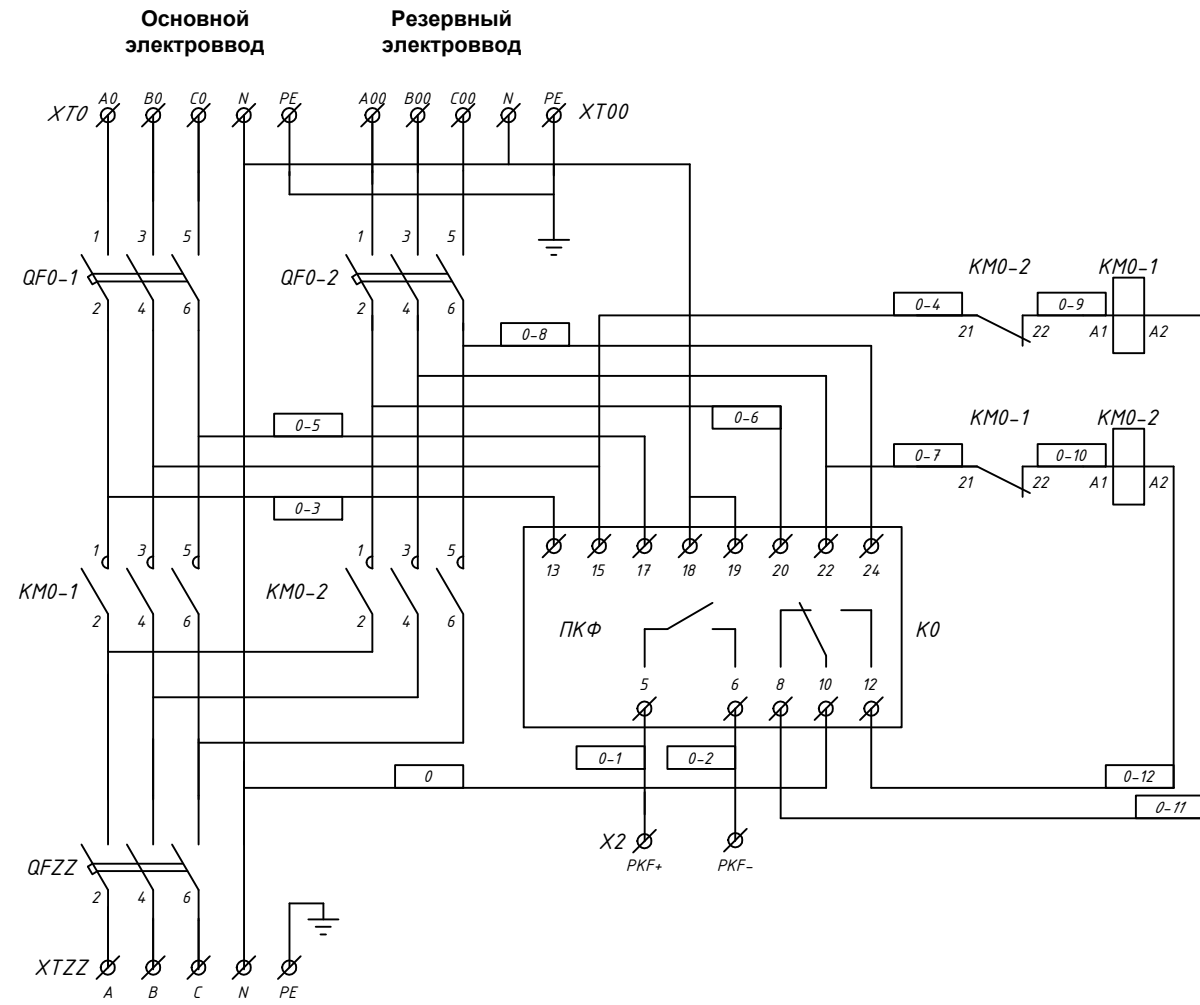


Подключение трехфазного реверсивного электропривода

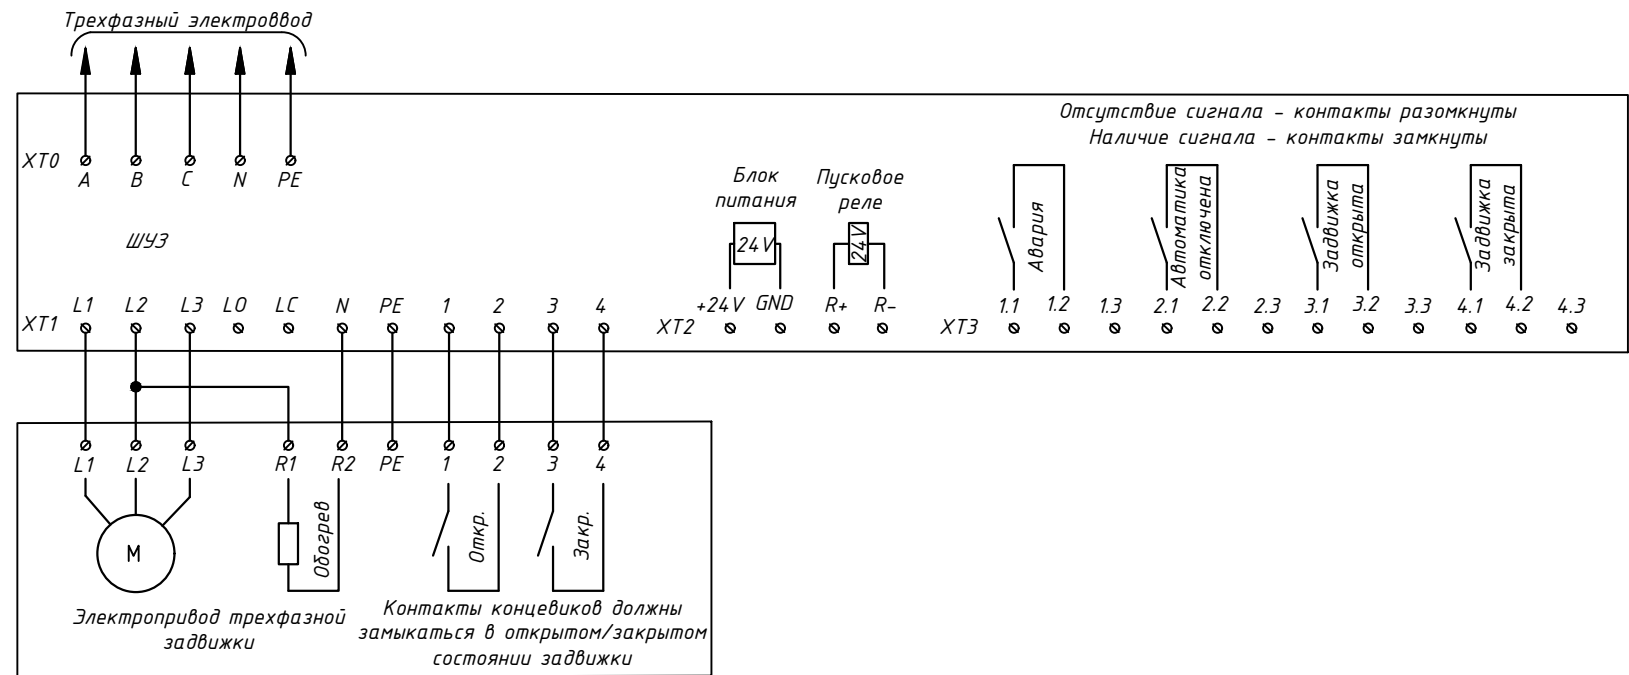

Подключение модуля управления с управляющим выходом на 24В

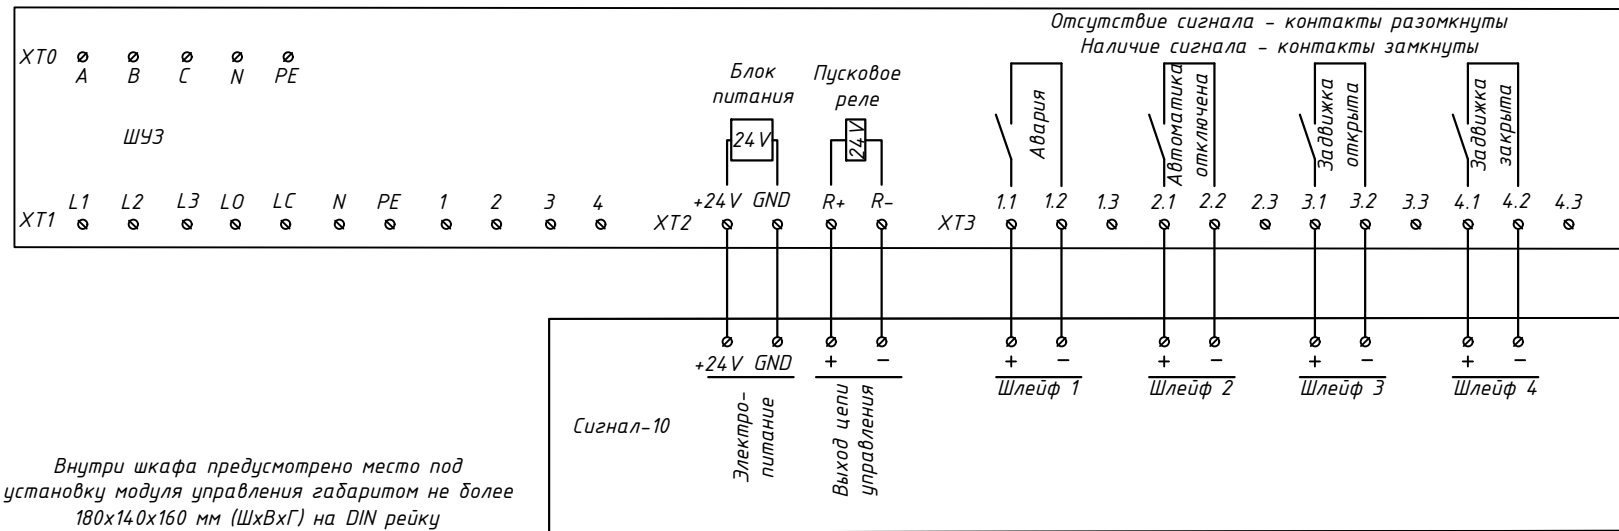

Подключение модуля управления с управляющим выходом на 24В

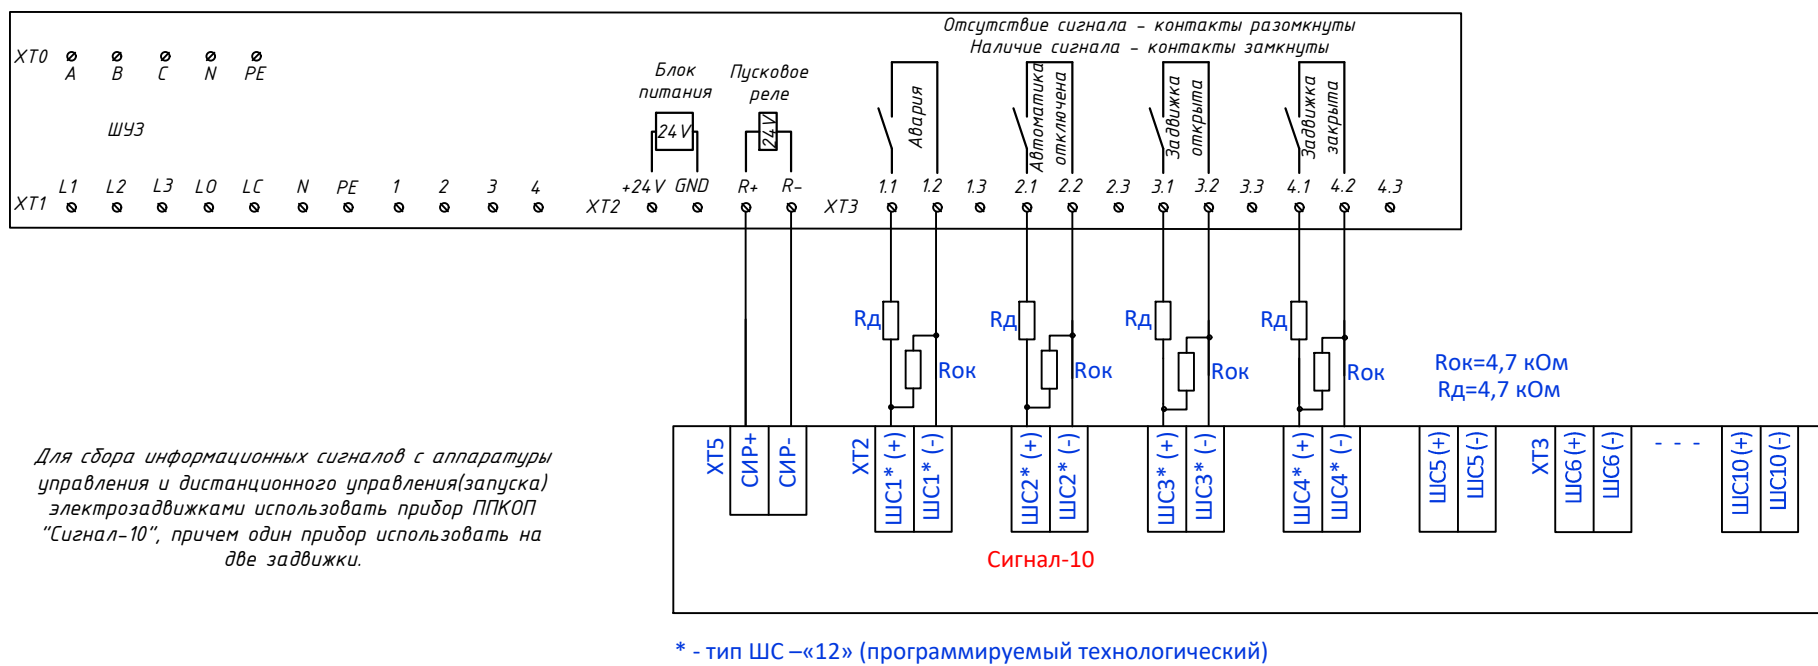

\* - тип ШС –«12» (программируемый технологический)

					2017	2017-17/12-ABK				
						Реконструкция автоматических установок пожаротушения кабельных сооружений Кемеровская область г.Кемерово, ул.Грузовая 1-Б				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
ГИП		Овчинников			16.07	Автоматика распределительного пункта водозаборного пожаротушения (РП-3)		Статья	Лист	Листов
Проверил		Овчинников			16.07			Р	7	
Разработал		Иванов			16.07	Принципиальные электрические схемы		ООО "Фортуна Плюс"		