



СОГЛАСОВАНО			
Инф. № подл.	Подпись и дата	Взам. инб.	№




– Клеммник X4 предназначен для подключения к цепям управления ПУ.
Остановка электродвигателя на закрытие осуществляется по сигналу от реле тока KAZZ


Схема управления автоматического ввода резерва

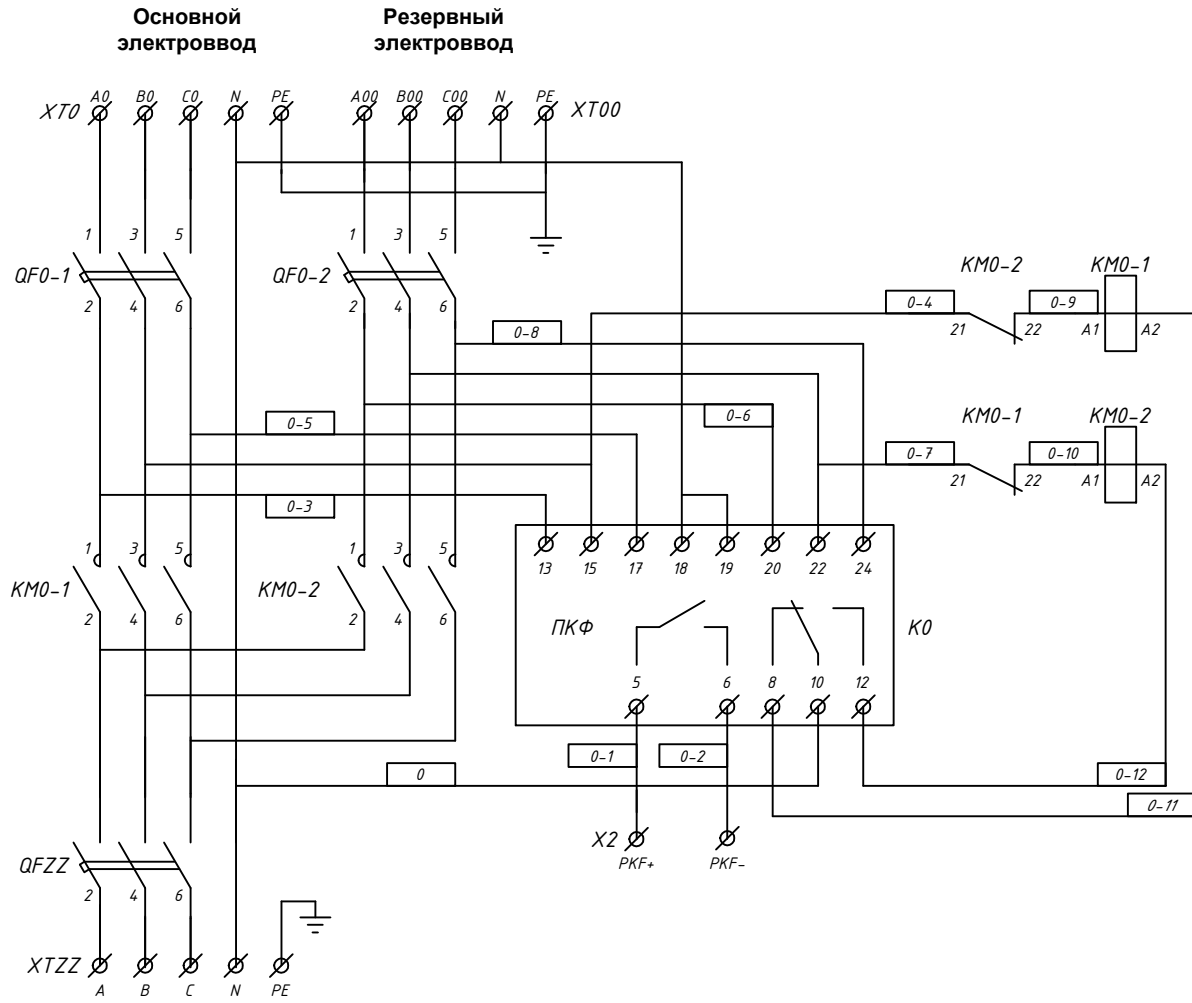


Подключение трехфазного реверсивного электропривода

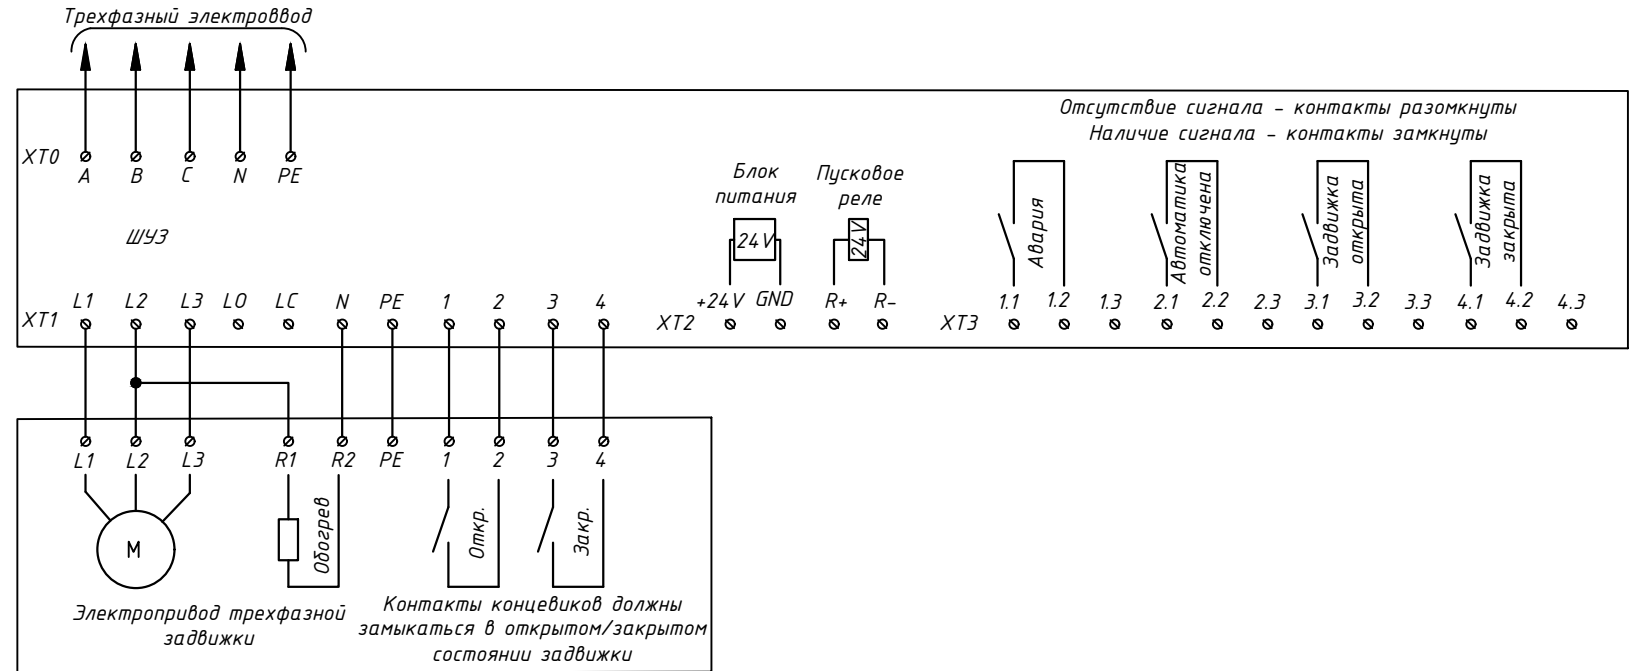

Подключение модуля управления с управляющим выходом на 24В

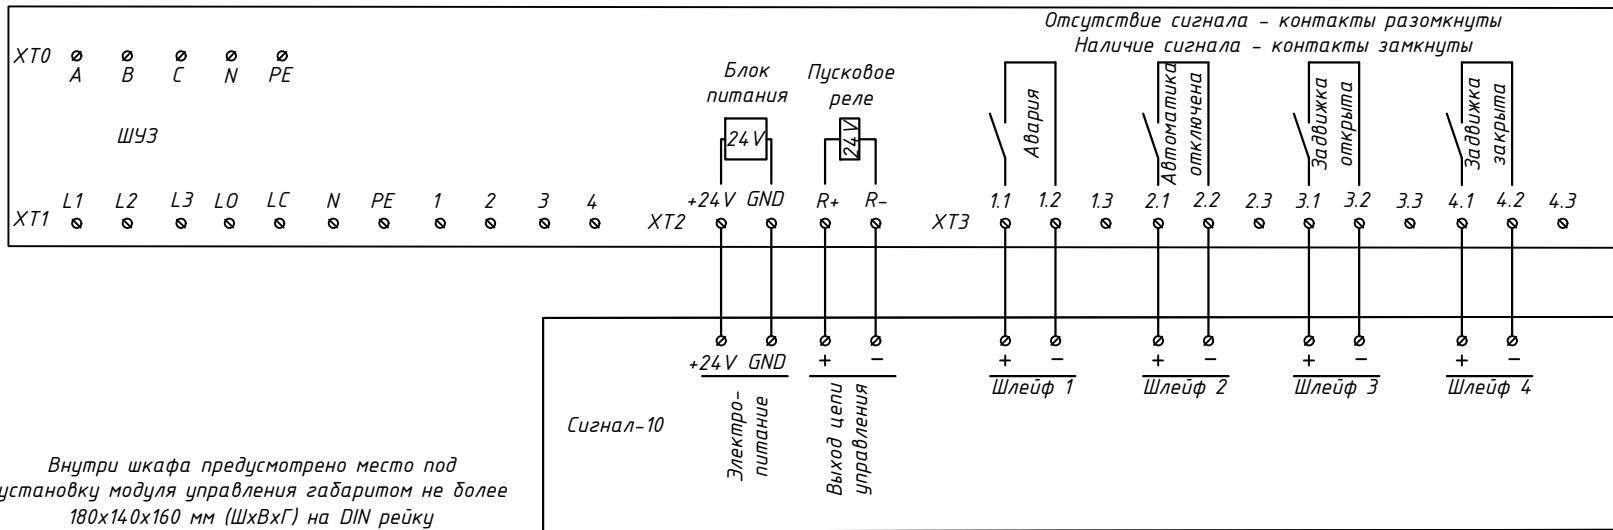

Подключение модуля управления с управляющим выходом на 24В

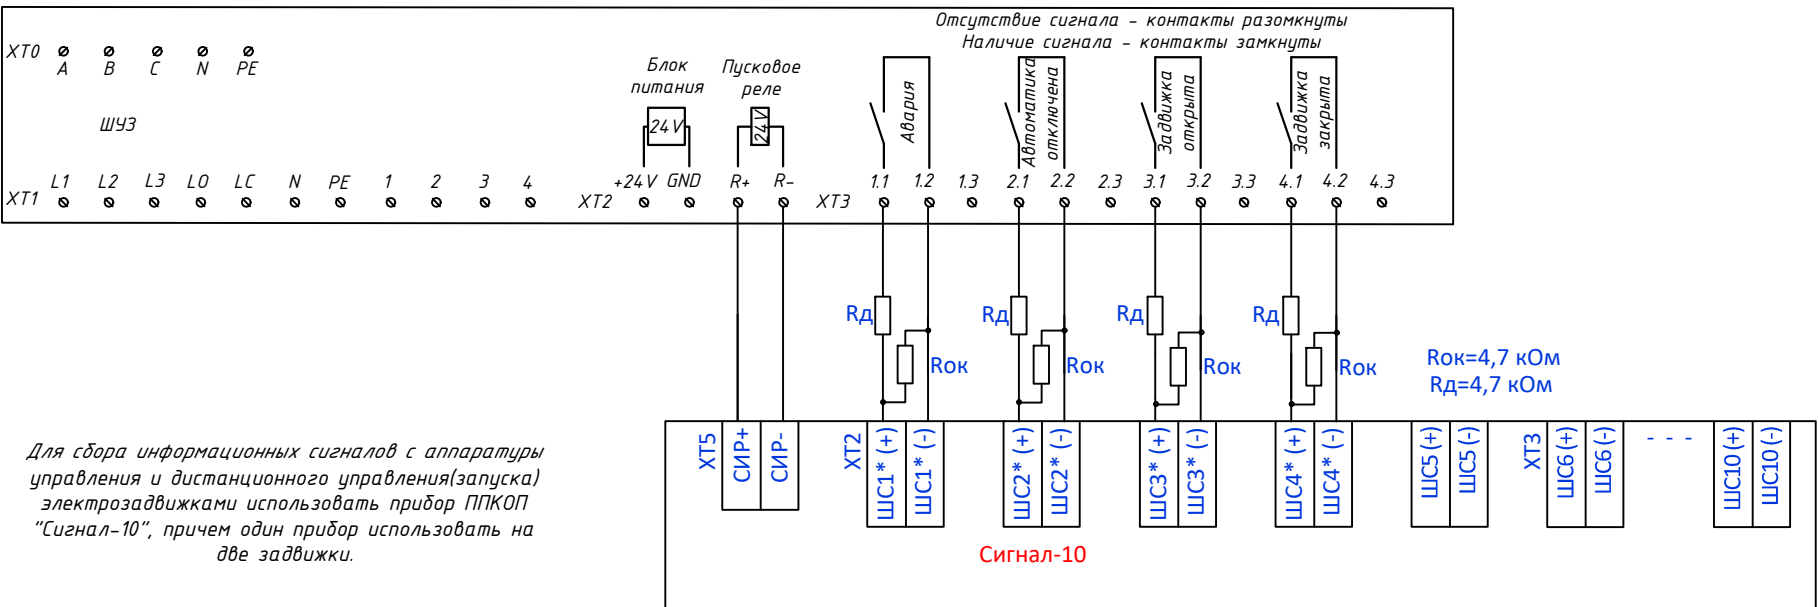

* - тип ШС –«12» (программируемый технологический)

					2017	2017–19/12–ABK				
						Реконструкция автоматических установок пожаротушения кабельных сооружений Кемеровская область г.Кемерово, ул.Грузовая 1–Б				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
ГИП		Овчинников			16.07	Автоматика распределительного пункта водяного пожаротушения (РП–4)		Статия	Лист	Листов
Проверил		Овчинников			16.07			Р	7	
Разработал		Иванов			16.07	Принципиальные электрические схемы		ООО "Фортуна Плюс"		