


| Экспликация помещений | | |
|-----------------------|--------------------------|------------|
| № п/п | Наименование | примечания |
| 1 | Архив | |
| 2 | Архив | |
| 3 | Контакт прачная пущ | |
| 4 | Тамбур | |
| 5 | Коридор | |
| 6 | Душевая | |
| 7 | Коридор | |
| 8 | Кабинет инженера | |
| 9 | Кабинет инженера | |
| 10 | Тамбур | |
| 11 | Кабинет инженера | |
| 12 | Кабинет зав. архивом | |
| 13 | Свободный проход | |
| 14 | Коридор | |
| 15 | Тамбур | |
| 16 | Электроташовое помещение | |

| Спецификация | | | | |
|--------------|-------------------------|--|-----------------------------|------|
| № п/п | Обозначение по схеме | Наименование | Тип | Кол. |
| 1 | АДК | Прибор измерно-контрольный | "Гранит-5" | 1 |
| 2 | ВТН | Извещатель пожарный дымовой | "МП 212-3С" | 51 |
| 3 | ВТН | Извещатель пожарный ручной | "ИР-3С" | 3 |
| 4 | ВМЛС | Определятель температуры кондиционированной | Мак-12-КП | 3 |
| 5 | ВМЛС | Определять эхолобой | "ПКМ-У" | 3 |
| 6 | ВМЛ | Определять световой | "Юнона-12" пульт "ВЫХОД" | 3 |
| 7 | ЗС | Исправление оконечное шлейфа | | 2 |
| 8 | ХА | Коробка конечная | УК-2П | 2 |
| 11 | | Аккумуляторная батарея | 12В, 12А/ч | 1 |

[illegible]

Автоматическая система пожарной сигнализации

Помещения конструкторской группы, архива ПТО. Установка пожарных извещателей на подвесном потолке.

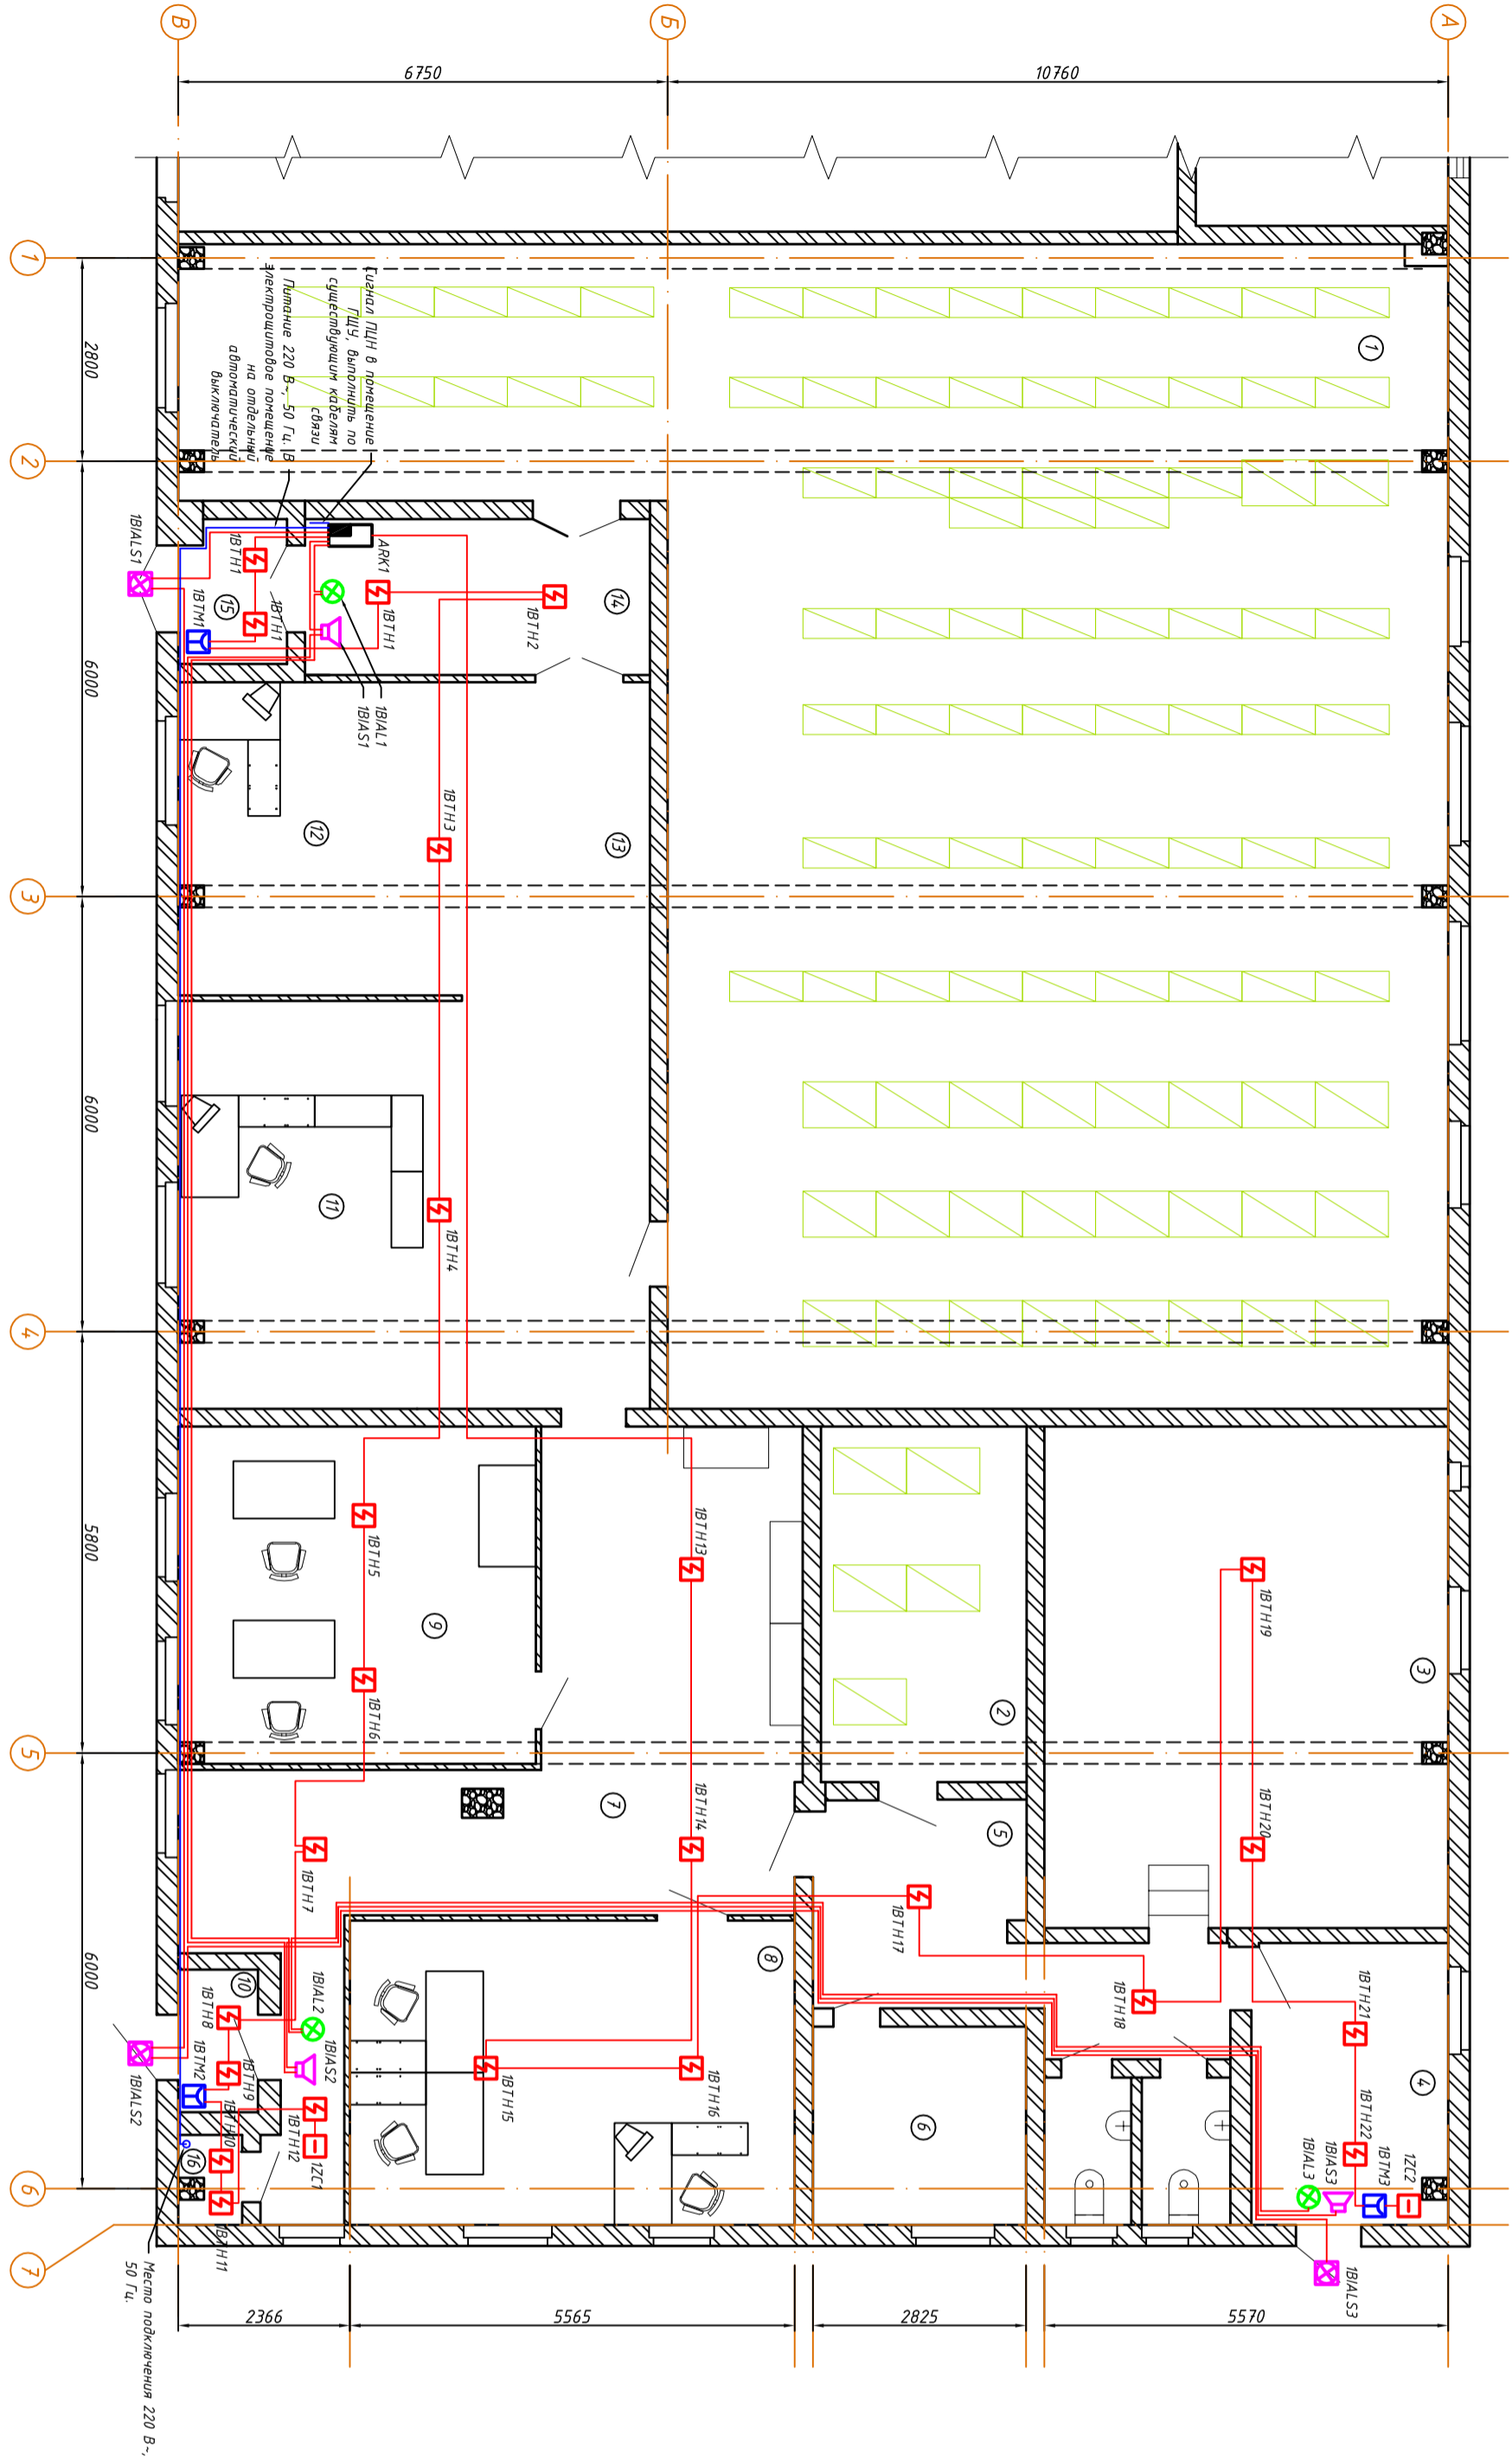

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------|---------------|--|--|--|
| | | | Согласованно: | | | |
| инв. № подл. | подпись и дата | взаим. инв. | | | | |
| | | | | | | |